

Wartungsfreies Absperrventil mit Faltenbalgabdichtung - metallisch dichtend


ARI-FABA®-Plus -

Durchgang mit Flanschen

- DIN DVGW-Prüfzeichen (EN-JS1049)
- TRB 801 Anhang II Nr. 45 (außer EN-JL1040)
- TA -Luft 2021/ ISO15848-1 (optional)

Grauguss
Sphäroguss
Stahlguss
Schmiedestahl
Edelstahl

Fig. 046



Seite 2-4


ARI-FABA®-Plus -

Durchgang mit Schweißenden

- TRB 801 Anhang II Nr. 45
- TA -Luft 2021/ ISO15848-1 (optional)

Schmiedestahl

Fig. 040



Seite 5


ARI-FABA®-Plus -

Durchgang mit Schweißenden

- TRB 801 Anhang II Nr. 45
- TA -Luft 2021/ ISO15848-1 (optional)

Stahlguss

Fig. 040



Seite 6


ARI-FABA®-Plus -

Schrägsitz mit Flanschen

- TRB 801 Anhang II Nr. 45
- TA -Luft 2021/ ISO15848-1 (optional)

Edelstahl

Fig. 069



Seite 7


ARI-FABA®-Plus -

Schrägsitz mit Schweißenden

- TRB 801 Anhang II Nr. 45
- TA -Luft 2021/ ISO15848-1 (optional)

Stahlguss
Edelstahl

Fig. 066



Seite 8+9


ARI-FABA®-Plus -

Eckform mit Flanschen

- TRB 801 Anhang II Nr. 45 (außer EN-JL1040)
- TA -Luft 2021/ ISO15848-1 (optional)

Grauguss
Sphäroguss
Stahlguss

Fig. 047



Seite 10

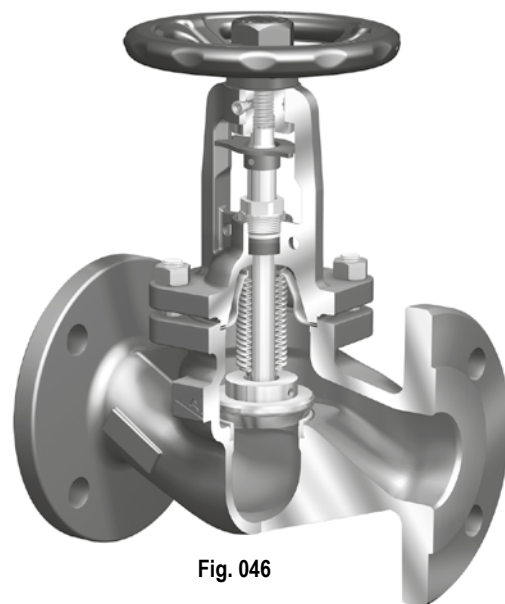



Fig. 046

ANSI-Ausführungen
siehe Datenblatt
„ARI-FABA®-Plus/-Supra ANSI“

Merkmale:

- Doppelwandiger Faltenbalg
- Kantensitz-Kegel
- Feingewinde-Spindel
- Flacher Trichterschmiernippel
- Versenkte Feststellvorrichtung
- Graugussventile mit Sphäroguss-Bügeldeckel
- Wärmeableitender Bügeldeckel
- Bügeldeckel für Anbauteile optimiert
- Sicherheitsstopfbuchse
- Anzeigevorrichtung serienmäßig
- Nichtsteigendes Handrad
- Lösbare Verdrehsicherung für alle Nennweiten
- Außenliegendes Spindelgewinde
- Spindel mit gerolltem Gewinde

Absperrenteil in Durchgangsform mit Flanschen und Faltenbalgabdichtung (Grauguss, Sphäroguss, Stahlguss)

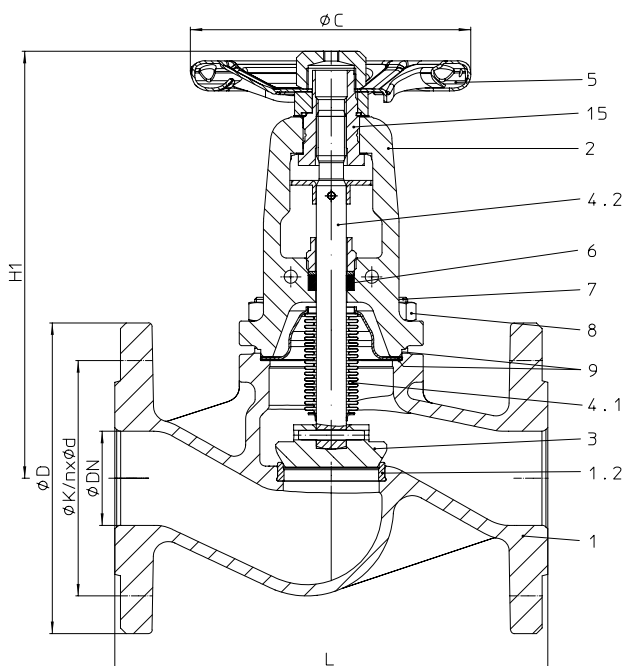

Figur-Nr.	Nenndruck	Werkstoff	Nennweite
12.046	PN16	EN-JL1040	DN15-300
22.046	PN16	EN-JS1049	DN15-350
	Prüfung: • DIN DVGW-Reg. NG-4313AO 0772		
23.046	PN25	EN-JS1049	DN15-150
34.046	PN25	1.0619+N	DN200-400
35.046	PN40	1.0619+N	DN15-250
Prüfung:	• TA-Luft 2021/ ISO15848-1 (optional)		
Berücksichtigte Normen:	• EN 13709 (1.0619+N) • EN 13789 (EN-JL 1040, EN-JS1049)		
Kegelausführung:	• Kegel mit Kantensitz standard		
Bei hohen Differenzdrücken Entlastungskegel erforderlich! (siehe Seite 12)			

Teilleiste				
Pos.	Ers.	Bezeichnung	Fig. 12.046	Fig. 22. / 23.046
1		Gehäuse	EN-JL1040	EN-JS1049
1.2		Sitzring	1.4021+QT	1.0619+N
2		Bügeldeckel	EN-JS1049	≤DN50: 1.4021+QT / ≥DN65: 1.4551
3	x	Kegel	≤ DN200: 1.4021+QT (gehärtet) / ≥ DN250: 1.0425 / Stellite 21	GP240GH+N, 1.0619+N
4		Spindeleinheit	--	
4.1	x	Faltenbalg	1.4571	
4.2		Spindel	1.4021+QT	
5		Handrad	≤DN125: St (Kataphorese-Beschichtung) / ≥DN150: EN-JL1040 (Epoxid-Beschichtung)	
6	x	Packungsring	Reingraphit	
7		Sechskantschraube	5.6	--
7		Stiftschraube	--	1.7218
8		Sechskantmutter	--	1.1181
9	x	Flachdichtung	Reingraphit (mit CrNi-Stahlfolieneinlage)	
15	x	Gewindebuchse	1.0715+C	
L Ersatzteile				

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Baulänge FTF Grundreihe 1 nach DIN EN 558																
L	(mm)	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	1100

Abmessungen																
Standard-Flanschmaße siehe Seite 14																
H1	(mm)	205	205	210	210	225	230	245	265	365	395	430	550	720	775	1015
ØC	PN16	(mm)	125	125	125	125	150	150	175	175	225	300	400	520	520	640
	PN25	(mm)	125	125	125	125	150	150	175	175	300	300	400	520	520	640
	PN40	(mm)	125	125	125	125	150	150	175	225	300	300	400	520	520	--
Hub	(mm)	6	6	8	8	13	13	16	20	25	32	40	50	70	80	100
Kvs-Wert	(m³/h)	5,3	7,2	12	16	28,5	43	75	105	170	270	405	675	1090	1460	2640
Zeta-Wert	--	2,9	4,9	4,3	6,5	5	5,4	5,1	5,9	5,5	5,3	4,9	5,6	5,2	6,1	5,9
Zeta-Wert ... mit Toleranzbereich aus der Kv-Wert-Berechnung nach VDI/VDE 2173																

Gewichte																
12. / 22. / 23.046	(kg)	3,7	4,5	5,6	6,9	8,9	11	15,3	21,1	32,4	51,6	74	147	247	404	524
34.046	(kg)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	168	268	395	629
35.046	(kg)	4,1	5,1	6,2	7,3	10,6	12,6	19,1	26,1	35	60,3	88	160	310	--	--

Angaben / Einschränkungen der Regelwerke sind zu beachten!


Betriebsanleitungen stehen zum Download unter www.ari-armaturen.com bereit.

ARI-Armaturen aus EN-JL1040 sind für den Einsatz in Anlagen nach TRD 110 nicht freigegeben.

Die Zulassung zur Herstellung gemäß TRB 801 Nr. 45 ist vorhanden. (EN-JL1040 ist nach TRB 801 Nr. 45 nicht zugelassen.)

Das Einsatzgebiet der Armatur unterliegt der Verantwortung des Anlagenplaners bzw. -betreibers.

Beständigkeit und Eignung sind zu prüfen und beim Hersteller anzufragen (siehe Produktübersicht und Beständigkeitsliste).

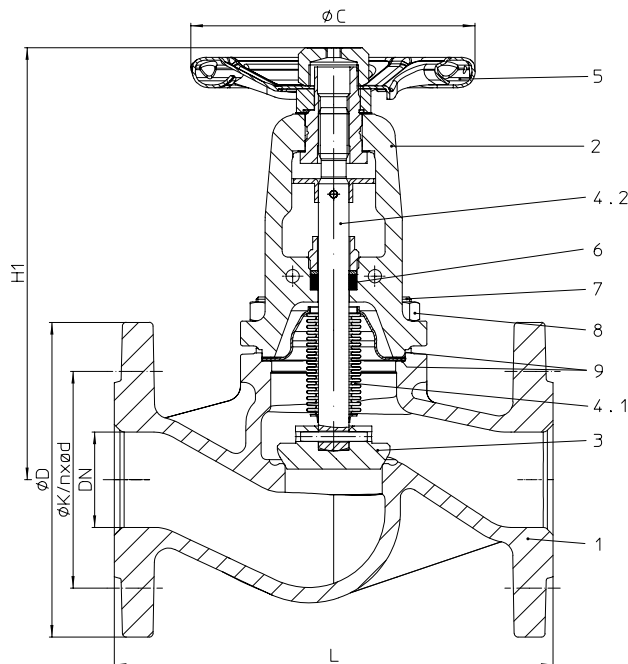Absperrventil in Durchgangsform mit Flanschen und Faltenbalgabdichtung (Edelstahl)


Figur-Nr.	Nenndruck	Werkstoff	Nennweite
52.046	PN16	1.4408	DN15-250
62.046	PN16	1.4408 Gehäuse / 1.0619+N Deckel	DN15-250
54.046	PN25	1.4408	DN200-250
64.046	PN25	1.4408 Gehäuse / 1.0619+N Deckel	DN200-250
55.046	PN40	1.4408	DN15-150
65.046	PN40	1.4408 Gehäuse / 1.0619+N Deckel	DN15-150

Prüfung: • TA-Luft 2021/ ISO15848-1 (optional)

Berücksichtigte Normen: • EN 13709 (1.0619+N, 1.4408)

Kegelausführung: • Kegel mit Kantensitz standard

Bei hohen Differenzdrücken Entlastungskegel erforderlich! (siehe Seite 12)

Teileliste				Fig. 52. / 54. / 55.046	Fig. 62. / 64. / 65.046
1		Gehäuse		GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408	
2		Bügeldeckel		GX5CrNiMo19-11-2, 1.4408	GP240GH+N, 1.0619+N
3	x	Kegel		X6CrNiMoTi17 12 2, 1.4571	
4		Spindeleinheit		--	
4.1	x	Faltenbalg		X6CrNiMoTi17 12 2, 1.4571	
4.2		Spindel		X6CrNiMoTi17 12 2, 1.4571	
5	x	Handrad		≤DN125: St (Kataphorese-Beschichtung) / ≥DN150: EN-JL1040, EN-GJL-250 (Epoxid-Beschichtung)	
6		Packungsring		Reingraphit	
7		Sechskantschraube		--	--
7		Stiftschraube		A4-70	25CrMo4, 1.7218
8		Sechskantmutter		A4	C35E, 1.1181
9	x	Flachdichtung		Reingraphit (mit CrNi-Stahlfolieneinlage)	
L Ersatzteile					

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

Baulänge FTF Grundreihe 1 nach DIN EN 558													
L	(mm)	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	730

Abmessungen		Standard-Flanschmaße siehe Seite 14												
H1	(mm)	200	200	210	210	225	230	245	265	365	395	430	550	720
ØC	PN16	(mm)	125	125	125	125	150	150	175	175	225	300	400	520
	PN25	(mm)	125	125	125	125	150	150	175	175	300	300	400	520
	PN40	(mm)	125	125	125	125	150	150	175	225	300	300	400	520
Hub	(mm)	6	6	8	8	13	13	16	20	25	32	40	50	70
Kvs-Wert	(m³/h)	5,3	7,2	12	16	28,5	43	75	105	170	270	405	675	1090
Zeta-Wert	--	2,9	4,9	4,3	6,5	5	5,4	5,1	5,9	5,5	5,3	4,9	5,6	5,2
Zeta-Wert ... mit Toleranzbereich aus der Kv-Wert-Berechnung nach VDI/VDE 2173														

Gewichte														
52. / 54. / 62. / 55. / 64. / 65.046	(kg)	4,3	4,8	6,3	7,3	10,3	12,6	19	25	33	53	71	187	272

Angaben / Einschränkungen der Regelwerke sind zu beachten!


Betriebsanleitungen stehen zum Download unter www.ari-armaturen.com bereit.

Die Zulassung zur Herstellung gemäß TRB 801 Nr. 45 ist vorhanden.

Das Einsatzgebiet der Armatur unterliegt der Verantwortung des Anlagenplaners bzw. -betreibers.


Beständigkeit und Eignung sind zu prüfen und beim Hersteller anzufragen (siehe Produktübersicht und Beständigkeitsliste).

Absperrventil in Durchgangsform mit Flanschen und Faltenbalgabdichtung (Schmiedestahl)

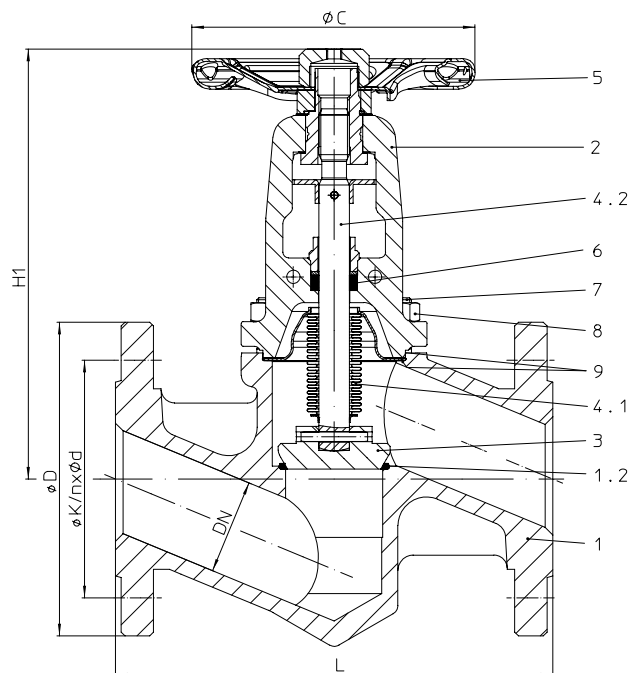

DN40-50

Figur-Nr.	Nenndruck	Werkstoff	Nennweite
45.046	PN40 DN >50 siehe Fig. 35.046 (1.0619+N)	1.0460	DN15-50
Prüfung:	• TA-Luft 2021/ ISO15848-1 (optional)		
Berücksichtigte Normen:	• EN 13709 (1.0460)		
Kegelausführung:	• Kegel mit Kantensitz standard		

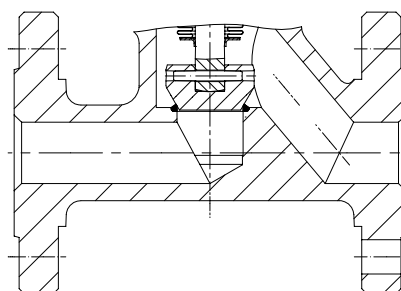

DN15-32

Teilleiste			
Pos.	Ers.	Bezeichnung	Fig. 45.046
1		Gehäuse	1.0460
1.2		Sitz	1.4551
2		Bügeldeckel	1.0619+N
3	x	Kegel	1.4021+QT (gehärtet)
4		Spindeleinheit	
4.1	x	Faltenbalg	1.4571
4.2		Spindel	1.4021+QT
5	x	Handrad	1.0330 (Kataphorese-Beschichtung)
6		Packungsring	Reingraphit
7		Stiftschraube	1.7218
8		Sechskantmutter	1.1181
9	x	Flachdichtung	Reingraphit (mit CrNi-Stahlfolieneinlage)
L Ersatzteile			

DN	15	20	25	32	40	50
----	----	----	----	----	----	----

Baulänge FTF Grundreihe 1 nach DIN EN 558							
L	(mm)	130	150	160	180	200	230

Abmessungen							
H1	(mm)	215	215	225	230	230	230
ØC (PN40)	(mm)	125	125	125	125	150	150
Hub	(mm)	6	6	8	8	13	13
Kvs-Wert	(m³/h)	3,6	6,3	10	13	24	36
Zeta-Wert	--	6,2	6,4	6,2	9,9	7,1	7,7
Zeta-Wert ... mit Toleranzbereich aus der Kv-Wert-Berechnung nach VDI/VDE 2173							

Gewichte							
45.046	(kg)	3,8	4,8	5,5	7	10	12


Angaben / Einschränkungen der Regelwerke sind zu beachten!

Betriebsanleitungen stehen zum Download unter www.ari-armaturen.com bereit.

Die Zulassung zur Herstellung gemäß TRB 801 Nr. 45 ist vorhanden.

Das Einsatzgebiet der Armatur unterliegt der Verantwortung des Anlagenplaners bzw. -betreibers.

Beständigkeit und Eignung sind zu prüfen und beim Hersteller anzufragen (siehe Produktübersicht und Beständigkeitsliste).

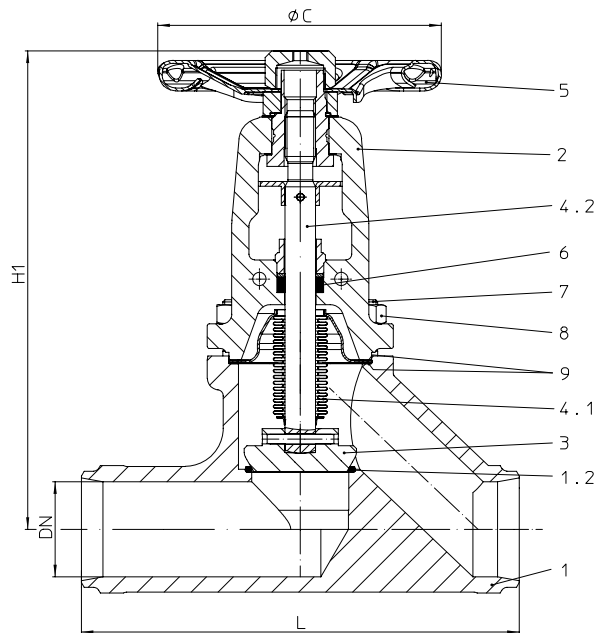Absperrventil in Durchgangsform mit Schweißenden und Faltenbalgabdichtung (Schmiedestahl)


Figur-Nr.	Nenndruck	Werkstoff	Nennweite
45.040	PN40	1.0460	DN15-50
	DN >50 siehe Fig. 35.040 (1.0619+N)		

Schweißenden nach DIN EN 12627 - 4 (siehe Seite 11)

Prüfung:	• TA-Luft 2021/ ISO15848-1 (optional)
Berücksichtigte Normen:	• EN 13709 (1.0460)
Kegelausführung:	• Kegel mit Kantensitz standard

Teilleiste			
Pos.	Ers.	Bezeichnung	Fig. 45.040
1		Gehäuse	1.0460
1.2		Sitz	1.4551
2		Bügeldeckel	1.0619+N
3	x	Kegel	1.4021+QT (gehärtet)
4		Spindeleinheit	
4.1	x	Faltenbalg	1.4571
4.2		Spindel	1.4021+QT
5	x	Handrad	1.0330 (Kataphorese-Beschichtung)
6		Packungsring	Reingraphit
7		Stiftschraube	1.7218
8		Sechskantmutter	1.1181
9	x	Flachdichtung	Reingraphit (mit CrNi-Stahlfolieneinlage)
L Ersatzteile			

DN	15	20	25	32	40	50
----	----	----	----	----	----	----

Baulänge ETE Grundreihe 1 nach DIN EN 12982							
L	(mm)	130	150	160	180	200	230

Abmessungen		Schweißenden nach DIN EN 12627 - 4 (siehe Seite 11)					
H1	(mm)	215	215	225	230	250	255
ØC (PN40)	(mm)	125	125	125	125	150	150
Travel	(mm)	6	6	8	8	13	13
Kvs-Wert	(m³/h)	3,6	3,6	10	13	21	32
Zeta-Wert	--	6,2	6,4	6,2	9,9	9,3	9,7
Zeta-Wert ... mit Toleranzbereich aus der Kv-Wert-Berechnung nach VDI/VDE 2173							

Gewichte							
45.040	(kg)	2,6	2,8	3,8	4,2	5,8	8,2

Angaben / Einschränkungen der Regelwerke sind zu beachten!


Betriebsanleitungen stehen zum Download unter www.ari-armaturen.com bereit.

Die Zulassung zur Herstellung gemäß TRB 801 Nr. 45 ist vorhanden.

Das Einsatzgebiet der Armatur unterliegt der Verantwortung des Anlagenplaners bzw. -betreibers.

Beständigkeit und Eignung sind zu prüfen und beim Hersteller anzufragen (siehe Produktübersicht und Beständigkeitsliste).

Absperrventil in Durchgangsform mit Schweißenden und Faltenbalgabdichtung (Stahlguss)

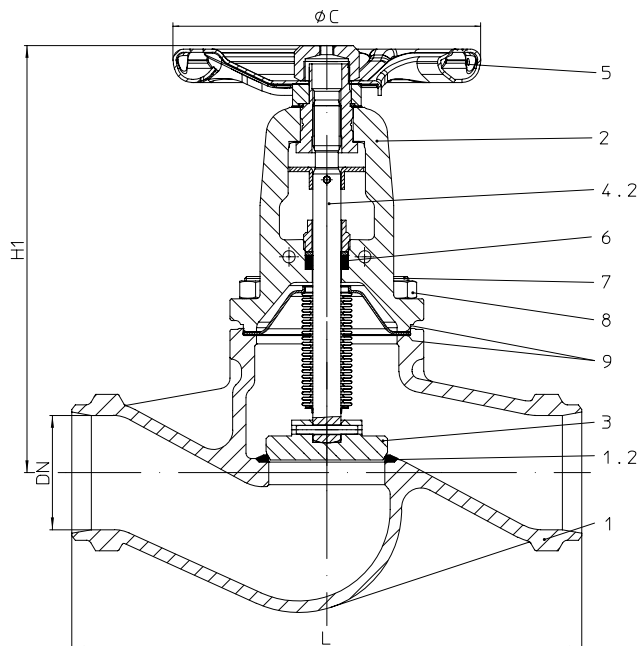

Figur-Nr.	Nenndruck	Werkstoff	Nennweite
34.040	PN25	1.0619+N	DN200-350
35.040	PN40	1.0619+N	DN65-250


Schweißenden nach DIN EN 12627 - 4 (siehe Seite 11)
alternativ: DN 65-200 mit vorgeschuhten Schweißenden aus 1.0345

Prüfung: • TA-Luft 2021/ ISO15848-1 (optional)

Berücksichtigte Normen: • EN 13709 (1.06019+N)

Kegelausführung: • Kegel mit Kantensitz standard

Bei hohen Differenzdrücken Entlastungskegel erforderlich! (siehe Seite 12)

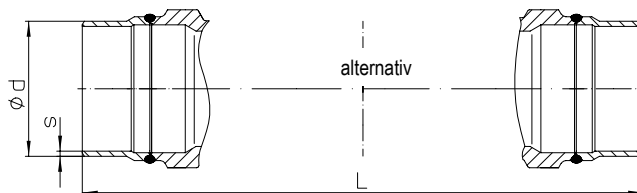

Teilleiste			
Pos.	Ers.	Bezeichnung	Fig. 34.040 / 35.040
1		Gehäuse	1.0619+N
1.2		Sitz	1.4551
2		Bügeldeckel	1.0619+N
3	x	Kegel	≤DN200: 1.4021+QT (gehärtet) / ≥DN250: 1.0425 / Stellite 21
4		Spindeleinheit	
4.1	x	Faltenbalg	1.4571
4.2		Spindel	1.4021+QT
5	x	Handrad	≤DN125: St (Kataphorese-Beschichtung) / >DN125: EN-JL1040 (Epoxid-Beschichtung)
6		Packungsring	Reingraphit
7		Stiftschraube	1.7218
8		Sechskantmutter	1.1181
9	x	Flachdichtung	Reingraphit (mit CrNi-Stahlfolieneinlage)
L Ersatzteile			

DN	65	80	100	125	150	200	250	300
----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Baulänge ETE Grundreihe 1 nach DIN EN 12982

L	(mm)	290	310	350	400	480	600	730	850
---	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Abmessungen Schweißenden nach DIN EN 12627 - 4 (siehe Seite 11)

H1	(mm)	245	265	365	395	430	550	720	775
ØC	PN25	(mm)	--	--	--	--	520	520	520
	PN40	(mm)	175	225	300	300	400	520	--
Hub	(mm)	16	20	25	32	40	50	70	80
Kvs-Wert	(m³/h)	75	105	170	270	405	675	1090	1460
Zeta-Wert	--	5,1	5,9	5,5	5,3	4,9	5,6	5,2	6,1

Zeta-Wert ... mit Toleranzbereich aus der Kv-Wert-Berechnung nach VDI/VDE 2173

Gewichte

	(kg)	--	--	--	--	--	160	242	370
34.040	(kg)	12	16,8	23,6	40	56	166	251	--


Angaben / Einschränkungen der Regelwerke sind zu beachten!

Betriebsanleitungen stehen zum Download unter www.ari-armaturen.com bereit.

Die Zulassung zur Herstellung gemäß TRB 801 Nr. 45 ist vorhanden.

Das Einsatzgebiet der Armatur unterliegt der Verantwortung des Anlagenplaners bzw. -betreibers.

Beständigkeit und Eignung sind zu prüfen und beim Hersteller anzufragen (siehe Produktübersicht und Beständigkeitsliste).

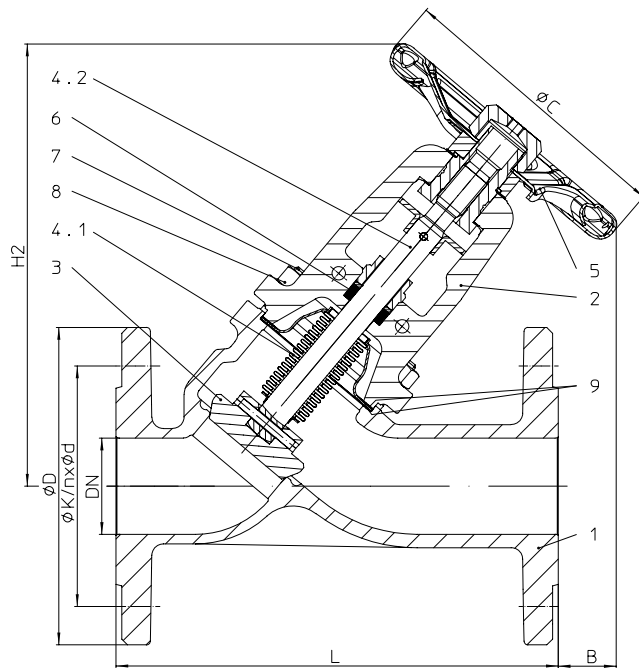Absperrrventil in Schrägsitzform mit Flanschen und Faltenbalgabdichtung (Edelstahl)


Figur-Nr.	Nennndruck	Werkstoff	Nennweite
52.069	PN16	1.4408	DN15-200
62.069	PN16	1.4408 Gehäuse / 1.0619+N Deckel	DN15-200
54.069	PN25	1.4408	DN200
64.069	PN25	1.4408 Gehäuse / 1.0619+N Deckel	DN200
55.069	PN40	1.4408	DN15-150
65.069	PN40	1.4408 Gehäuse / 1.0619+N Deckel	DN15-150

Prüfung: • TA-Luft 2021/ ISO15848-1 (optional)

Berücksichtigte Normen: • EN 13709 (1.0619+N, 1.4408)

Kegelausführung: • Kegel mit Kantensitz standard

Bei hohen Differenzdrücken Entlastungskegel erforderlich! (siehe Seite 12)

Teileliste				Fig. 52.069 / Fig. 54.069 / Fig. 55.069	Fig. 62.069 / Fig. 64.069 / Fig. 65.069
Pos.	Ers.	Bezeichnung			
1		Gehäuse		1.4408	
2		Bügeldeckel		1.4408	GP240GH+N, 1.0619+N
3	x	Kegel		1.4571	
4		Spindeleinheit			
4.1	x	Faltenbalg		1.4571	
4.2		Spindel		1.4571	
5	x	Handrad		≤DN125: St (Kataphorese-Beschichtung) / ≥DN150: EN-JL1040 (Epoxid-Beschichtung)	
6		Packungsring		Reingraphit	
7		Stiftschraube		A4-70	1.7218
8		Sechskantmutter		A4	1.1181
9	x	Flachdichtung		Reingraphit (mit CrNi-Stahlfolieneinlage)	
L Ersatzteile					

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

Baulänge FTF Grundreihe 1 nach DIN EN 558												
L	(mm)	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	600

Abmessungen													Standard-Flanschmaße siehe Seite 14
H2	(mm)	195	195	205	205	235	235	265	295	380	415	480	615
ØC	PN16 (mm)	125	125	125	125	150	150	175	175	225	300	400	520
	PN25 (mm)	125	125	125	125	150	150	175	175	300	300	400	520
	PN40 (mm)	125	125	125	125	150	150	175	225	300	300	400	520
B	(mm)	95	70	70	55	65	35	15	50	120	100	90	140
Hub	(mm)	6	6	8	8	13	13	16	20	25	32	40	50
Kvs-Wert	(m³/h)	6,4	9,5	14,5	19,5	36	54	92	127	205	324	485	810
Zeta-Wert	--	2	2,8	3	4,4	3,2	3,4	3,4	4,1	3,8	3,7	3,4	3,9
Zeta-Wert ... mit Toleranzbereich aus der Kv-Wert-Berechnung nach VDI/VDE 2173													

Gewichte													
52. / 54. / 62.069	(kg)	4	4,5	5,4	6,5	8,5	11,7	16	21,7	31,1	43,5	62	180
55. / 64. / 65.069	(kg)	4	4,5	5,4	6,5	8,5	11,7	16	21,7	31,1	43,5	62	186

Angaben / Einschränkungen der Regelwerke sind zu beachten!

Betriebsanleitungen stehen zum Download unter www.ari-armaturen.com bereit.


Die Zulassung zur Herstellung gemäß TRB 801 Nr. 45 ist vorhanden.

Das Einsatzgebiet der Armatur unterliegt der Verantwortung des Anlagenplaners bzw. -betreibers.

Beständigkeit und Eignung sind zu prüfen und beim Hersteller anzufragen (siehe Produktübersicht und Beständigkeitsliste).

Ausgabe 21/26 - Techn. Änderungen vorbehalten - Ständig aktualisierte Daten unter www.ari-armaturen.com!

Absperrventil in Schrägsitzform mit Schweißenden und Faltenbalgabdichtung (Stahlguss)

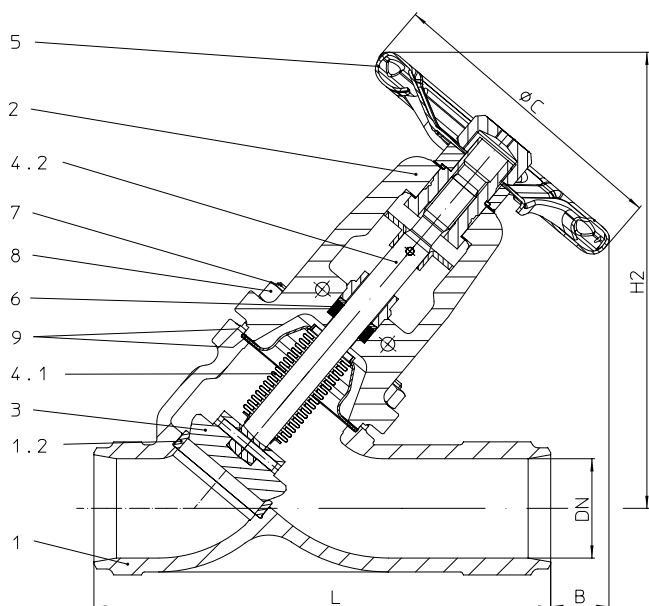

Figur-Nr.	Nenndruck	Werkstoff	Nennweite
34.066	PN25	1.0619+N	DN200-300
35.066	PN40	1.0619+N	DN15-250

Schweißenden nach DIN EN 12627 - 4 (siehe Seite 11)

Prüfung: • TA-Luft 2021/ ISO15848-1 (optional)

Berücksichtigte Normen: • EN 13709 (1.0619+N)

Kegelausführung: • Kegel mit Kantensitz standard

Bei hohen Differenzdrücken Entlastungskegel erforderlich! (siehe Seite 12)

Teilleiste

Pos.	Ers.	Bezeichnung	Fig. 34./35.066
1		Gehäuse	1.0619+N
1.2		Sitzring	≤DN80: 1.4021+QT / >DN80: 1.4551
2		Bügeldeckel	1.0619+N
3	x	Kegel	≤DN200: 1.4021+QT (gehärtet) / ≥DN250: 1.0425 / Stellit 21
4		Spindeleinheit	
4.1	x	Faltenbalg	1.4571
4.2		Spindel	1.4021+QT
5	x	Handrad	≤DN125: St (Kataphorese-Beschichtung) / >DN125: EN-JL1040 (Epoxid-Beschichtung)
6		Packungsring	Reingraphit
7		Stiftschraube	1.7218
8		Sechskantmutter	1.1181
9	x	Flachdichtung	Reingraphit (mit CrNi-Stahlfolieneinlage)
L Ersatzteile			

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Baulänge ETE Grundreihe 1 nach DIN EN 12982

L (mm)	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Abmessungen

Schweißenden nach DIN EN 12627 - 4 (siehe Seite 11)

H2 (mm)	195	195	205	205	235	235	265	295	380	415	480	615	740	795
B (mm)	85	65	65	50	60	35	10	45	90	60	50	110	100	45
ØC (mm)	PN25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	520	520	520
	PN40	125	125	125	125	150	150	175	225	300	300	400	520	--
Hub (mm)	6	6	8	8	13	13	16	20	25	32	40	50	70	80
Kvs-Wert (m³/h)	6,4	9,5	14,5	19,5	36	54	92	127	205	324	485	810	1310	1752
Zeta-Wert	--	2	2,8	3	4,4	3,2	3,4	3,4	4,1	3,8	3,7	3,4	3,9	4,2

Zeta-Wert... mit Toleranzbereich aus der Kv-Wert-Berechnung nach VDI/VDE 2173

Gewichte

34.066 (kg)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	138	230	317
35.066 (kg)	2,8	3	3,4	3,6	4,5	7,3	9	11,4	30	42	62	144	239	--


Angaben / Einschränkungen der Regelwerke sind zu beachten!

Betriebsanleitungen stehen zum Download unter www.ari-armaturen.com bereit.

Die Zulassung zur Herstellung gemäß TRB 801 Nr. 45 ist vorhanden.

Das Einsatzgebiet der Armatur unterliegt der Verantwortung des Anlagenplaners bzw. -betreibers.

Beständigkeit und Eignung sind zu prüfen und beim Hersteller anzufragen (siehe Produktübersicht und Beständigkeitsliste).

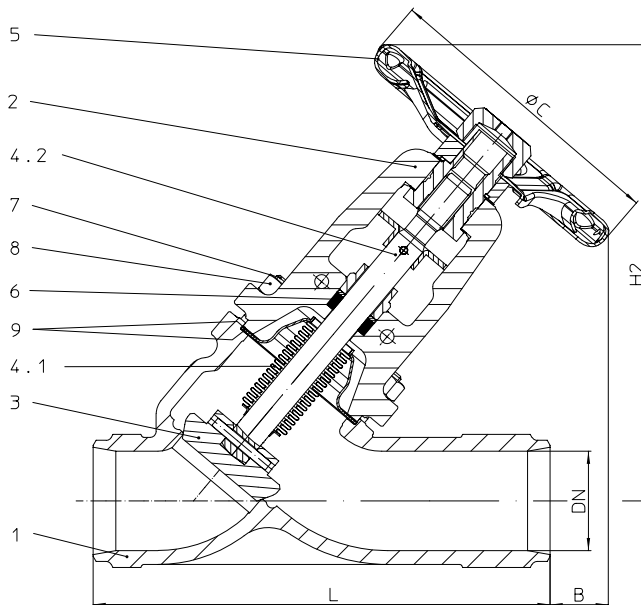Absperrrventil in Schrägsitzform mit Schweißenden und Faltenbalgabdichtung (Edelstahl)


Figur-Nr.	Nenndruck	Werkstoff	Nennweite
54.066	PN25	1.4581	DN200
55.066	PN40	1.4581	DN15-150

Schweißenden nach DIN EN 12627 - 4 (siehe Seite 11)

Prüfung: • TA-Luft 2021/ ISO15848-1 (optional)

Berücksichtigte Normen: • EN 13709 (1.4581)

Kegelausführung: • Kegel mit Kantensitz standard

Bei hohen Differenzdrücken Entlastungskegel erforderlich! (siehe Seite 12)

Teileliste			
Pos.	Ers.	Bezeichnung	Fig. 54./55.066
1		Gehäuse	1.4581
2		Bügeldeckel	1.4408
3	x	Kegel	1.4571
4		Spindeleinheit	
4.1	x	Faltenbalg	1.4571
4.2		Spindel	1.4571
5	x	Handrad	≤DN125: St (Kataphorese-Beschichtung) / >DN125: EN-JL1040 (Epoxid-Beschichtung)
6		Packungsring	Reingraphit
7		Stiftschraube	A2-70
8		Sechskantmutter	A2
9	x	Flachdichtung	Reingraphit (mit CrNi-Stahlfolieneinlage)
L Ersatzteile			

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

Baulänge ETE Grundreihe 1 nach DIN EN 12982													
L	(mm)	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600

Abmessungen									Schweißenden nach DIN EN 12627 - 4 (siehe Seite 11)					
H2		(mm)	195	195	205	205	235	235	265	295	380	415	480	615
B		(mm)	85	65	65	50	60	35	10	45	90	60	50	110
ØC	PN25	(mm)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	520
	PN40	(mm)	125	125	125	125	150	150	175	225	300	300	400	520
Hub		(mm)	6	6	8	8	13	13	16	20	25	32	40	50
Kvs-Wert		(m³/h)	6,4	9,5	14,5	19,5	36	54	92	127	205	324	485	810
Zeta-Wert		--	2	2,8	3	4,4	3,2	3,4	3,4	4,1	3,8	3,7	3,4	3,9
Zeta-Wert ... mit Toleranzbereich aus der Kv-Wert-Berechnung nach VDI/VDE 2173														

Zeta-Wert ... mit Toleranzbereich aus der Kv-Wert-Berechnung nach VDI/VDE 2173

Gewichte													
54.066	(kg)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	157
55.066	(kg)	3,2	3,6	4	4,8	6,8	8,5	10	13,8	32	45	66	157

Angaben / Einschränkungen der Regelwerke sind zu beachten!


Betriebsanleitungen stehen zum Download unter www.ari-armaturen.com bereit.

Die Zulassung zur Herstellung gemäß TRB 801 Nr. 45 ist vorhanden.

Das Einsatzgebiet der Armatur unterliegt der Verantwortung des Anlagenplaners bzw. -betreibers.

Beständigkeit und Eignung sind zu prüfen und beim Hersteller anzufragen (siehe Produktübersicht und Beständigkeitsliste).

Absperrenteil in Eckform mit Flanschen und Faltenbalgabdichtung (Grauguss, Sphäroguss, Stahlguss)

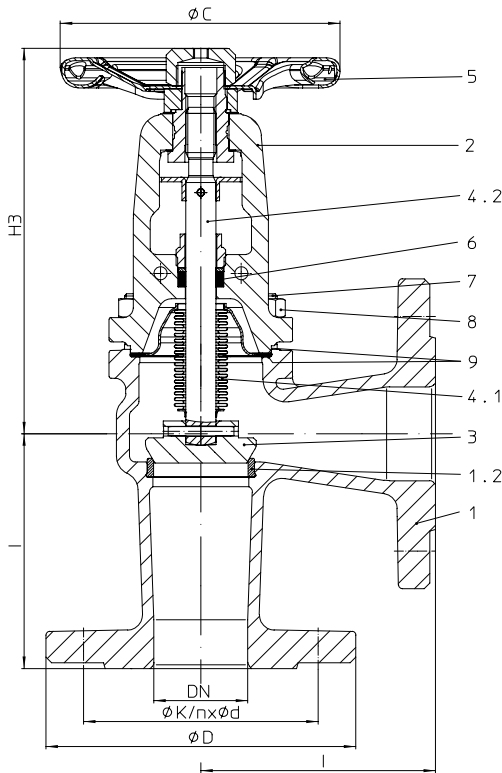

Figur-Nr.	Nennndruck	Werkstoff	Nennweite
12.047	PN16	EN-JL1040	DN15-300
22.047	PN16	EN-JS1049	DN15-300
34.047	PN25	1.0619+N	DN200-300
35.047	PN40	1.0619+N	DN15-150

Prüfung:	• TA-Luft 2021/ ISO15848-1 (optional)
----------	---------------------------------------

Berücksichtigte Normen:	• EN 13709 (1.0619+N) • EN 13789 (EN-JL1040, EN-JS1049)
-------------------------	--

Kegelausführung:	• Kegel mit Kantensitz standard
------------------	---------------------------------

Bei hohen Differenzdrücken Entlastungskegel erforderlich! (siehe Seite 12)

Teilleiste					
Pos.	Ers.	Bezeichnung	Fig. 12.047	Fig. 22.047	Fig. 34.047 / Fig. 35.047
1		Gehäuse	EN-JL1040	EN-JS1049	1.0619+N
1.2		Sitzring	1.4021+QT	1.4021+QT	≤DN65: 1.4021+QT ≥DN80: 1.4551
2		Bügeldeckel	EN-JS1049	EN-JS1049	1.0619+N
3	x	Kegel	≤DN200: 1.4021+QT (gehärtet) / >DN200: 1.0425 / Stellit 21		
4	x	Spindeleinheit			
4.1		Faltenbalg	1.4571		
4.2		Spindel	1.4021+QT		
5	x	Handrad	≤DN125: St (Kataphorese-Beschichtung) / ≥DN150: EN-JL1040 (Epoxid-Beschichtung)		
6		Packungsring	Reingraphit		
7		Sechskantschraube	5.6	--	
7		Stiftschraube	--	1.7218	
8		Sechskantmutter	--	1.1181	
9	x	Flachdichtung	Reingraphit (mit CrNi-Stahlfolieneinlage)		
	L Ersatzteile				

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Baulänge CTF Grundreihe 8 nach DIN EN 558														
I	(mm)	90	95	100	105	115	125	145	155	175	200	225	275	375

Abmessungen														
Standard-Flanschmaße siehe Seite 14														
H3	(mm)	190	190	195	195	210	210	220	235	325	345	370	485	665
ØC	PN16	(mm)	125	125	125	125	150	150	175	175	225	300	400	520
	PN25	(mm)	125	125	125	125	150	150	175	175	300	300	400	520
	PN40	(mm)	125	125	125	125	150	150	175	225	300	300	400	520
Hub	(mm)	6	6	8	8	13	13	16	20	25	32	40	50	80
Kvs-Wert	(m³/h)	6	9	14	19	35	53	94	143	245	390	590	845	1825
Zeta-Wert	--	2,2	3,2	3,2	4,6	3,3	3,6	3,2	3,2	2,7	2,6	2,3	3,6	3,9

Zeta-Wert ...mit Toleranzbereich aus der Kv-Wert-Berechnung nach VDI/VDE 2173

Gewichte														
12. / 22.047	(kg)	3,7	4,4	5,1	6,5	8,3	11,2	14,6	19,4	29,4	44	58	145	298
34.047	(kg)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	155	309
35.047	(kg)	4,6	6,4	6,7	7,5	10,1	12,7	17,5	22	34	49	60	--	--

Angaben / Einschränkungen der Regelwerke sind zu beachten!

Betriebsanleitungen stehen zum Download unter www.ari-armaturen.com bereit.

ARI-Armaturen aus EN-JL1040 sind für den Einsatz in Anlagen nach TRD 110 nicht freigegeben.


Die Zulassung zur Herstellung gemäß TRB 801 Nr. 45 ist vorhanden. (EN-JL1040 ist nach TRB 801 Nr. 45 nicht zugelassen.)

Das Einsatzgebiet der Armatur unterliegt der Verantwortung des Anlagenplaners bzw. -betreibers.

Beständigkeit und Eignung sind zu prüfen und beim Hersteller anzufragen (siehe Produktübersicht und Beständigkeitsliste).

L = Baulänge

Kantenversatz nach DIN EN ISO 5817

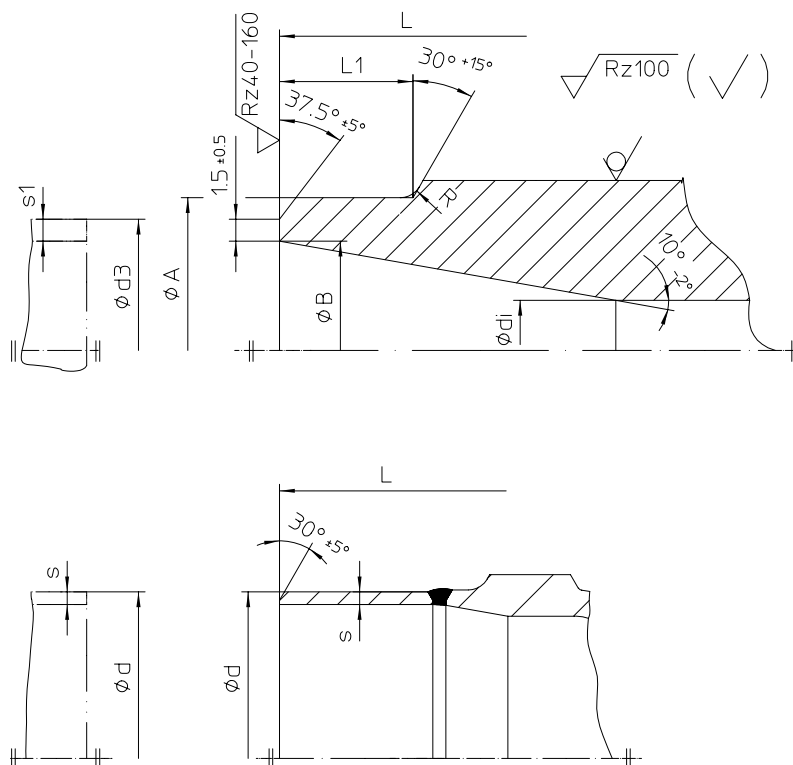

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Schweißenden nach DIN EN 12627																	
L	(mm)	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	980	1100
ØA	(mm)	22	28	35	44	50	62	77	91	117	144	172	223	278	329	362	413
ØB	(mm)	17,3	22,3	28,5	37,2	43,1	53,9	68,9	80,9	104,3	130,7	157,1	204,9	257,	307,9	338,	384,4
Ødi	(mm)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	330	375
R	(mm)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5
L1 (ähnl.)	(mm)	10	10	10	10	10	10	10	12	14	18	20	20	25	33	45	45
Ød3	(mm)	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1	273	323,9	355,6	406,4
s1	(mm)	2	2.3	2.6	2.6	2.6	3.2	3.6	4	5	4.5	5.6	7.1	8	8	8.8	11

Baulänge ETE Grundreihe 1 nach DIN EN 12982

Schweißenden nach DIN EN 12627 Bild 4

Schweißfuge nach DIN EN 29692 Kennzahl 1.3.3

Die für unsere Einschweißarmaturen verwendeten Werkstoffe sind: GP240GH+N, 1.0619+N nach DIN EN 10213-2,
P250GH, 1.0460 nach DIN EN 10222-2,
GX5CrNiMoN19-11-2, 1.4581 nach DIN EN 10213-4.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Vorschuhenden aus P235GH (Rohranschluss ≙ Vorschweißflansche)																	
Ød	(mm)	--	--	--	--	--	--	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1	--	--	--	--
Øs	(mm)	--	--	--	--	--	--	2,9	3,2	3,6	4	4,5	6,3	--	--	--	--


Der für unsere Vorschuhenden (DN 65-200) verwendete Werkstoff ist: P235GH nach DIN EN 10216-2.

Aufgrund der uns vorliegenden Erfahrungen empfehlen wir beim Einschweißen der Ventile bzw. Schmutzfänger in Rohrleitungen bzw. beim Verschweißen untereinander, ein Elektroschweißverfahren anzuwenden.


Als Schweißzusätze sind kalkbasierte Elektroden mit geeigneter Zusammensetzung zu verwenden.

Die Gasschweißung ist zu vermeiden.


Bedingt durch die unterschiedliche Material-Zusammensetzung und Materialstärke von Armatur und Rohrleitung ist eine Gasschweißung, bei nicht optimalen Bedingungen, erheblich fehlerträchtiger als die E-Schweißung (Härterisse, Grobkorngefüge).

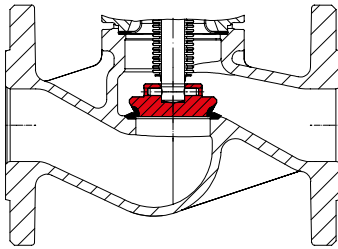


Kegel mit Kantensitz stelliert ¹⁾

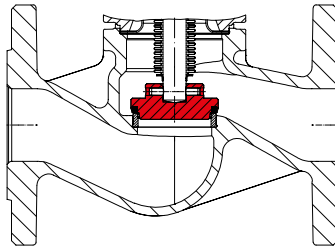


Kegel mit Weichdichtung
Max. Betriebstemperatur 200°C bei PTFE + 25% Kohle

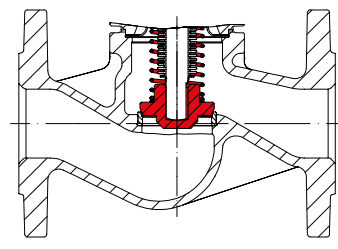


Loser Kegel mit Kantensitz und Rückstellfeder
(Ansprechdruck siehe Anhang: Durchflusskennlinien)

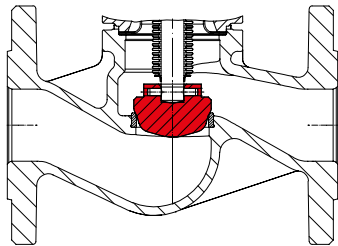

Regulierkegel mit Kantensitz ¹⁾

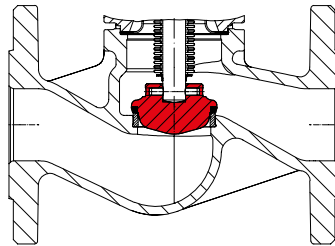


Regulierkegel mit Weichdichtung ¹⁾
Max. Betriebstemperatur 200°C bei PTFE + 25% Kohle

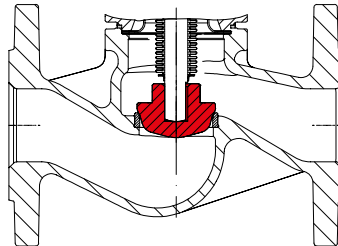

Loser Regulierkegel mit Kantensitz ¹⁾
(Ansprechdruck siehe Anhang: Durchflusskennlinien)

¹⁾ max. zul. ΔP in Drosselstellung, siehe Anhang: Durchflusskennlinien

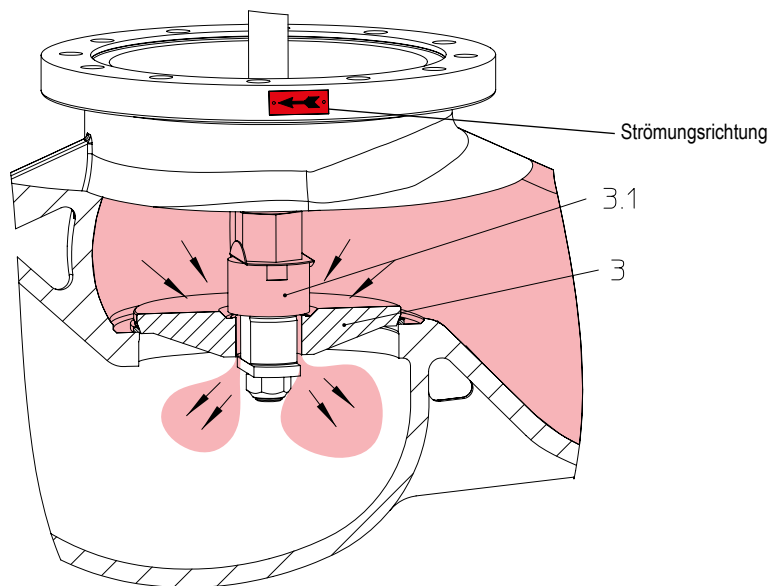


Entlastungskegel
(Standard: DN15 - 300 mit Kantensitz, ab DN350 mit Flachsitz)

Armaturen mit Entlastungskegel sind so einzubauen, dass der Druck des Mediums auf dem Kegel (Pos. 3) lastet und die Ventilspindel senkrecht nach oben steht.


Funktion:
Bei geschlossener Armatur wird durch Linksdrehung des Handrades der auf dem Kegel (Pos. 3) befindliche Vorhubkegel (Pos. 3.1) angehoben. Dadurch findet ein Druckausgleich des Mediums unter dem Kegel (Pos. 3) statt. Nachdem sich die Drücke bis auf die in der Tabelle aufgeführten Werte angeglichen haben, kann die Armatur durch weiteres Drehen des Handrades mit normaler Handkraft geöffnet werden.
Die Funktion des Entlastungskegels ist nur in einem geschlossenen System voll wirksam.
Beim Medien-Ausfluss ins Freie kann sich der Druckausgleich des Mediums unter dem Kegel nicht aufbauen.
Bei großvolumigen Rohrleitungssystemen muss im Einzelfall, bei zu langer Druckausgleichszeit, eine Umführungsleitung (oder andere konstruktive Ausführungen) verwendet werden.

ARI-Absperrentile sind beim Überschreiten der unten aufgeführten Druckdifferenzen mit Entlastungskegel auszurüsten

DN		125	150	200	250	300	350	400	500
Differenzdruck (ΔP)	(bar)	25	21	14	9	6	4,5	3,5	1,5

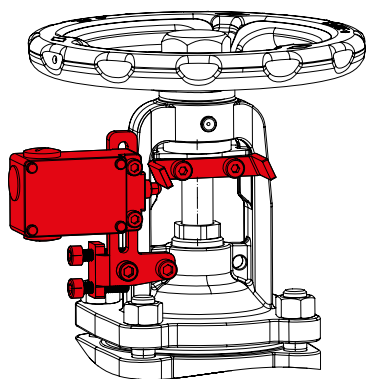


Endschalter

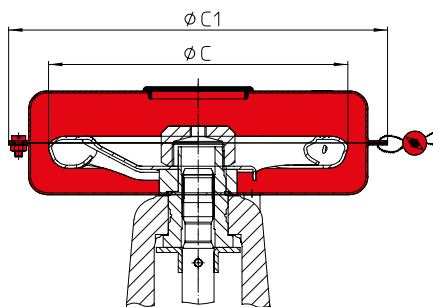

Kappenventil gemäß DIN EN 12828
(manipulationssichere Handradabdeckung)


Größe	DN (mm)	ØC (mm)	ØC1 (mm)
I	15-50	125	170
II	65-80	150	190
III	100-150	225	330

Handrad-Ø ab DN65 reduziert!

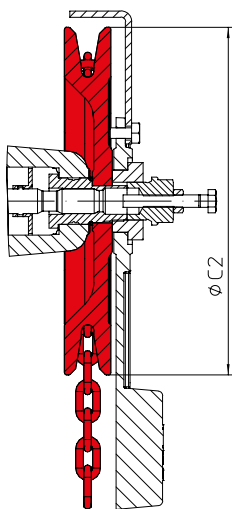

Kettenrad


DN (mm)	ØC2 (mm)	Gewicht (kg)
15-32	180	2,5
40-80	220	7
100-150	260	8,9
200-300	300	11

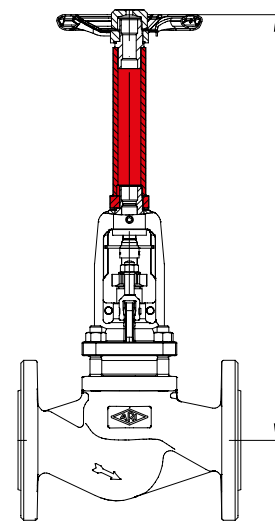

Spindelverlängerung (Höhe bei Bestellung angeben!)

Flacher Trichterschmiernippel
(Standard)

Zubehör: Hubbegrenzung

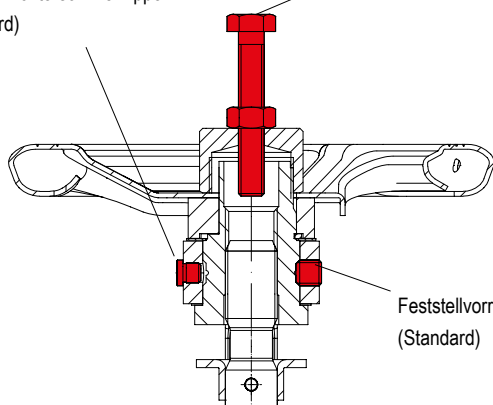

Feststellvorrichtung
(Standard)

Flacher Trichterschmiernippel / Feststellvorrichtung / Hubbegrenzung

Hubbegrenzung
(Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten!)

DN (mm)	Sechskantschraube (mm x mm)
15-80	M8 x 55
100	M12 x 70
125-150	M12 x 80
200	M12 x 100
250-300	M12 x 120
350-400	M16 x 160



DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500
Standard-Flanschmaße nach DIN EN 1092-1/-2																	
Flanschbohrungen/-dickentoleranzen nach DIN 2533/2544/2545																	
PN6	ØD	(mm)	80	90	100	120	130	140	160	190	210	240	265	320	--	--	--
	ØK	(mm)	55	65	75	90	100	110	130	150	170	200	225	280	--	--	--
	n x Ød	(mm)	4x11	4x11	4x11	4x14	4x14	4x14	4x14	4x18	4x18	8x18	8x18	8x18	--	--	--
PN16	ØD	(mm)	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520
	ØK	(mm)	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470
	n x Ød	(mm)	4x14	4x14	4x14	4x18	4x18	4x18	4x18 ¹⁾	8x18	8x18	8x18	8x22	12x22	12x26	12x26	16x26
PN25	ØD	(mm)	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	360	425	485	555
	ØK	(mm)	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	310	370	430	490
	n x Ød	(mm)	4x14	4x14	4x14	4x18	4x18	4x18	8x18	8x18	8x22	8x26	8x26	12x26	12x30	16x30	16x33
PN40	ØD	(mm)	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	375	450	515	580
	ØK	(mm)	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	320	385	450	510
	n x Ød	(mm)	4x14	4x14	4x14	4x18	4x18	4x18	8x18	8x18	8x22	8x26	8x26	12x30	12x33	16x33	16x36

¹⁾ auch mit 8-loch Flanschbohrung nach DIN EN 1092-1/-2 möglich.

Druck-Temperatur-Zuordnung	Zwischenwerte der max. zulässigen Betriebsdrücke dürfen durch lineare Interpolation zwischen dem nächstliegenden niederen und höheren Temperaturwert errechnet werden.
-----------------------------------	--

nach DIN EN 1092-2	-60°C bis <-10°C ¹⁾	-10°C bis 120°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C	450°C
EN-JL1040 16 (bar)	--	16	14,4	12,8	11,2	9,6	--	--	--
EN-JS1049 16 (bar)	auf Anfrage	16	15,5	14,7	13,9	12,8	11,2	--	--
EN-JS1049 25 (bar)	auf Anfrage	25	24,3	23	21,8	20	17,5	--	--
EN-JS1049 40 (bar)	auf Anfrage	40	38,8	36,8	34,8	32	28	--	--

nach ARI-Werknorm	-60°C bis <-10°C ¹⁾	-10°C bis 120°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C	450°C
1.0619+N 25 (bar)	18,7	25	23,9	22	20	17,2	16	14,8	8,2
1.0619+N 40 (bar)	30	40	38,1	35	32	28	25,7	23,8	13,1
1.0460 25 (bar)	18,7	25	23,9	22	20	17,2	16	14,8	10
1.0460 40 (bar)	30	40	38,1	35	32	28	25,7	23,8	16

nach DIN EN 1092-1	-60°C bis <-10°C	-10°C bis 100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C	450°C
1.4408 16 (bar)	16	16	14,5	13,4	12,7	11,8	11,4	10,9	--
1.4408 25 (bar)	25	25	22,7	21	19,8	18,5	17,8	17,1	--
1.4408 40 (bar)	40	40	36,3	33,7	31,8	29,7	28,5	27,4	--
1.4581 16 (bar)	12	16	15,6	14,9	14,1	13,3	12,8	12,4	--
1.4581 25 (bar)	18,7	25	24,5	23,3	22,1	20,8	20,1	19,5	--
1.4581 40 (bar)	30	40	39,2	37,3	35,4	33,3	32,1	31,2	--

¹⁾ Schrauben und Muttern aus A4-70 (bei Temperaturen unter -10°C)

Bei Bestellung bitte angeben:

- Figur-Nummer
- Nenndruck
- Nennweite
- Evtl. Sonderausführungen / Zubehör

Beispiel:

Figur 35.046; Nenndruck PN40; Nennweite DN100.

